



## **ELECTRIC VEHICLE CHARGER EVC03 DC SIRIUS SERIES**

Kurulum Kılavuzu



## İÇİNDEKİLER

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 - GÜVENLİK BİLGİLERİ .....                                                | 2  |
| 1.1 - GÜVENLİK UYARILARI .....                                              | 2  |
| 1.2 - ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNDA YANGINLA MÜCADELE TALİMATLARI ..... | 3  |
| 1.3 - TOPRAK BAĞLANTISI UYARILARI .....                                     | 4  |
| 1.4 - GÜÇ KABLOLARI, FİŞLER VE ŞARJ KABLOSUNA İLİŞKİN UYARILAR .....        | 4  |
| 1.5 - GEREKEN GİRİŞ TARAFLI KORUMALAR .....                                 | 5  |
| 2 - AÇIKLAMA .....                                                          | 6  |
| 3 - GENEL BİLGİLER .....                                                    | 7  |
| 3.1 - ÜRÜN BİLEŞENLERİNİN TANITIMI .....                                    | 7  |
| 3.2 - ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ ÇİZİMLER .....                                        | 8  |
| 4 - GEREKLİ EKİPMAN, ARAÇLAR VE AKSESUARLAR .....                           | 9  |
| 4.1 - TEDARİK EDİLEN MONTAJ EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI .....               | 9  |
| 4.2 - ÖNERİLEN EKİPMANLAR VE ARAÇLAR .....                                  | 9  |
| 5 - ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER .....                                            | 10 |
| 6 - KULLANICI ARAYÜZÜ VE KİMLİK DOĞRULAMA .....                             | 11 |
| 7 - BAĞLANTI .....                                                          | 11 |
| 8 - MEKANİK ÖZELLİKLER .....                                                | 12 |
| 9 - ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER .....                                        | 12 |
| 10 - ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU .....                                       | 13 |
| 10.1 - ŞARJ İSTASYONUNU AÇIN .....                                          | 14 |
| 10.2 - TEMEL, HİZALAMA VE YERLEŞTİRME .....                                 | 15 |
| 10.3 - YAN KAPAKLARIN AÇILMASI .....                                        | 20 |
| 10.4 - KABLO MONTAJI .....                                                  | 21 |
| 10.4.1 - YAN KAPAĞIN AÇILMASI VE KABLO BAĞLANTISI .....                     | 21 |
| 10.4.2 - SIM KART BAĞLANTISI .....                                          | 23 |
| 10.5.1 - OCPP'Yİ ETHERNET ÜZERİNDEN BAĞLAMA .....                           | 24 |
| 10.5.2 - HMI KARTIYLA BİLGİSAYARI AYNI AĞA BAĞLAMA .....                    | 24 |
| 10.5.4 - WEB YAPILANDIRMA ARAYÜZÜ .....                                     | 26 |
| 10.5.4.1 - GENEL AYARLAR .....                                              | 27 |
| 10.5.4.2 - OCPP AYARLARI .....                                              | 27 |
| 10.5.4.3 - AĞ ARAYÜZLERİ .....                                              | 28 |
| 10.5.4.4 - GÜÇ YÖNETİMİ .....                                               | 28 |
| 10.5.4.5 - SİSTEM BAKIMI .....                                              | 28 |
| 10.6 - KAPAĞI KAPATIN .....                                                 | 29 |
| 11 - PERİYODİK BAKIM LİSTESİ .....                                          | 30 |
| 12 - KABLOSUZ LAN VERİCİ ÖZELLİKLERİ .....                                  | 32 |

# 1 - GÜVENLİK BİLGİLERİ



## DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ



**DİKKAT:** ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI, YÜRÜRLÜKTEKİ BÖLGESEL VEYA ULUSAL ELEKTRİK YÖNETMELİKLERİ VE STANDARTLARINA GÖRE LİSANSLI VEYA DENEYİMLİ BİR ELEKTRİKÇİ TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.



## DİKKAT



AC şebeke bağlantısı ve elektrikli araç şarj cihazının yük planı, yetkililer tarafından belirlenen ilgili bölge veya ülkenin elektrik yönetmelikleri ve standartlarına göre incelenir ve onaylanır. Birden fazla elektrikli araç şarj ünitesinin kurulumunda yük planı buna göre belirlenecektir. Üretici, AC şebeke bağlantısı veya yük planlaması nedeniyle oluşabilecek hatalardan kaynaklanan hasar veya risklerden doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

## DİKKAT: ACİL DURUM DÜĞMESİ OLMAYAN CİHAZLAR İÇİN;

Şarj istasyonunda normal çalışma dışında şüpheli veya acil bir durum meydana gelirse, önce uygun anahtar veya düğmeyi (modele göre değişebilir) kullanarak aracı şarjdan çıkarın ve ardından cihazın prizle olan bağlantısını kesin. Alternatif bir seçenek olarak, montajcı tarafından besleme yapılan panodaki MCB veya RCCB'nin kapatılması değerlendirilebilir.

**ÖNEMLİ - Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatların tamamını dikkatlice okuyunuz.**

## 1.1 - GÜVENLİK UYARILARI

- Bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın. Bu güvenlik ve kullanım talimatlarını, gerektiğinde başvurabilmek için güvenli bir yerde saklayınız.
- Etiket üzerindeki voltajı kontrol edin ve uygun ana voltaj olmadan şarj istasyonunu kullanmayın.
- Cihazın düzgün çalıştığından emin olmadığınızda ya da herhangi bir hasar tespit ettiğinizde, cihazı kullanmayı bırakın ve üst dağıtım panelindeki ana devre kesicileri (MCCB ve RCCB) kapatın. Yerel bayinize danışın.
- Şarj sırasında ortam sıcaklığı  $-35^{\circ}\text{C}$  ile  $+50^{\circ}\text{C}$  arasında (doğrudan güneş ışığı olmadan) ve bağıl nem %5 ile %95 arasında olmalıdır. Şarj istasyonunu yalnızca belirtilen çalışma koşullarında kullanın.
- Şarj istasyonunun aşırı ısınmasını önlemek için cihazın konumu doğru seçilmelidir. Doğrudan güneş ışığı veya ısı kaynakları nedeniyle yüksek çalışma sıcaklığı, şarj akımının azalmasına veya şarj sürecinin geçici olarak kesilmesine neden olabilir.
- Şarj istasyonu hem dış mekan hem de iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Kamuya açık alanlarda da kullanılabilir.

- Yangın, elektrik çarpması veya ürün hasarı riskini azaltmak için, cihazı şiddetli yağmur, kar, elektrik fırtınası veya diğer şiddetli hava koşullarına maruz bırakmayın. Ayrıca şarj istasyonu dökülen ya da sıçrayan sıvılardan korunmalıdır.
- Keskin metal nesnelerle şarj istasyonunun uç terminallerine, elektrikli araç konektörüne ve diğer tehlikeli canlı parçalara dokunmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun ve yanıcı, patlayıcı, tehlikeli maddeler, kimyasallar veya buharlardan koruyun.
- Patlama Riski. Bu ekipmanda, yanıcı buharlara maruz bırakılmaması gereken iç ark veya kıvılcım oluşturan parçalar bulunmaktadır. Cihaz, çukur alanlara veya zemin seviyesinin altına yerleştirilmemelidir.
- Bu cihaz, şarj sırasında havalandırma gerektirmeyen araçların şarjı için tasarlanmıştır.
- Patlama ve elektrik çarpması riskini önlemek için, belirtilen Devre Kesici ve RCD'nin bina şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Şarj İstasyonu tabanı, yer seviyesinde (veya üzerinde) olmalıdır.
- Adaptörlerin veya dönüştürücülerin kullanılması yasaktır. Kablo uzatma setlerinin kullanılması yasaktır.
- Servis prizinde izin verilen maksimum akım değeri 10 A'dır.



**UYARI :** Azaltılmış fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar dahil) elektrikli cihazları denetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.



**DİKKAT:** Bu araç şarj ünitesi, şarj sırasında havalandırma gerektirmeyen elektrikli araçları şarj etmek için tasarlanmıştır.

## 1.2 - ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNDA YANGINLA MÜCADELE TALİMATLARI

- Kişisel Güvenlik: Bir yangın veya tehlike belirtisi fark ederseniz, önceliğiniz kendi güvenliğiniz olmalıdır. Risk almayın.
- Acil Servislerin Derhal Bilgilendirilmesi: Bulunduğunuz bölgedeki ilgili acil servislerle iletişime geçin. Acil numara 998 veya 112'yi arayın.
- Şarjın Durdurulması: Güvenli ise, şarj kablosunu araçtan ve şarj istasyonundan çıkarın.
- Yangın Söndürme Maddelerinin Kullanımı: Yakınızdaki yangın söndürücü veya başka yangın söndürme ekipmanı bulunuyorsa ve bunları kullanma konusunda eğitimliyseniz, yangını söndürmeye çalışın. Ancak asla kendi güvenliğinizi riske atmayın.
- Ateşle Doğrudan Temastan Kaçının: Uygun ekipmanınız veya bilginiz yoksa ya da yangın çok büyük veya tehlikeliyse, söndürmeye çalışmayın.
- İstasyondan Uzaklaşın: Yangın kontrolsüz veya büyüyorsa, güvenli bir mesafeyi koruyarak şarj istasyonundan uzaklaşın.
- Dumanı İçinize Çekmekten Kaçının: Dumanı solumaktan kaçının. Mümkünse burnunuzu ve ağzınızı nemli bir bez veya giysiyle kapatın.
- Çevrenizdekileri Uyarın: Çevrenizdekileri yangın tehlikesi konusunda bilgilendirin ve bölgeden ayrılmalrı için uyarın.

- Acil Servisleri Bekleyin: Bölgeden güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra, sizin için güvenli bir noktada acil servislerin gelmesini bekleyin.
- İstasyon Alanına Geri Dönmeyin: Acil servisler operasyonlarını tamamlamadan şarj istasyonu alanına geri dönmeyin.
- Olayın Bildirilmesi: Olayı bildirmek için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Unutmayın, güvenlik her şeyden önemlidir. Yangın durumunda, her zaman yerel acil servislerle iletişime geçin ve onların talimatlarına uyun.

### 1.3 - TOPRAK BAĞLANTISI UYARILARI

- Şarj istasyonu merkezi topraklama sistemine bağlanmalıdır. Şarj istasyonuna giren toprak iletkeni, cihazın içindeki topraklama pabucuna bağlanmalıdır. Bu bağlantı devre iletkenleriyle birlikte yapılmalı ve şarj istasyonundaki topraklama barasına bağlanmalıdır. Şarj istasyonuna yapılacak bağlantılar, kurulumcu ve kullanıcı sorumluluğundadır.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için yalnızca düzgün topraklanmış prizlere bağlayın.
- UYARI : Kurulum ve kullanım sırasında şarj istasyonunun sürekli olarak düzgün bir şekilde topraklandığından emin olun.

### 1.4 - GÜÇ KABLOLARI, FİŞLER VE ŞARJ KABLOSUNA İLİŞKİN UYARILAR


- Şarj istasyonu tarafındaki fiş ve prizlerin uyumlu olduğundan emin olun.
- Hasarlı bir şarj kablosu yangına yol açabilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Esnek şarj kablosu veya araç kablosu aşınmış, yalıtımı zarar görmüş ya da herhangi bir hasar belirtisi taşıyorsa bu ürünü kullanmayın.
- Şarj kablosunun doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun; üzerine basılmamalı, takılmamalı, hasar görmemeli ve zorlanmamalıdır.
- Şarj kablosunu zorla çekmeyin veya keskin nesnelerle hasar vermeyin.
- Islak elle güç kablosuna/fişine veya araç kablosuna asla dokunmayın; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. Ana kablo veya araç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer yeterliliğe sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Ana güç dağıtım kablosuna bağlanırken uygun korumayı kullanın.

## 1.5 - GEREKEN GİRİŞ TARAFLI KORUMALAR

- Sınıf-I/B yıldırımdan korunma cihazı, besleme yönündeki dağıtım panosuna bağlanmalıdır. Şarj cihazı ile koruma cihazı arasındaki minimum kablo uzunluğu 10 m olmalıdır. \*Şarj cihazı Sınıf II/C Tipi Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD) içerir.
- MCCB (Termal Manyetik Ayarlanabilir), besleme tarafındaki dağıtım kutusuna bağlanmalıdır.
- Artık Akım Cihazı (Toroid), besleme tarafındaki kabine bağlanmalıdır.
- Tek kutuplu 20A MCB, besleme tarafındaki kabinde nötr hattına yerleştirilmelidir.

| Model                                         | Güç çıkışı | Giriş Voltajı | Giriş AC akımı | Önerilen Kesit Değerleri L1-L2-L3 (mm2) - (Bakır İletkenli Kablo) | Nötr (Bakır İletkenli Kablo) için Önerilen Kesit Değeri (mm2) | PE (mm2) (Bakır İletkenli Kablo) için Önerilen Kesit Değeri |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EVC03-DC<br>HP160**(UP)<br>( sıvı soğutmasız) | 160kW      | 400V (nom.)   | 370A           | 240                                                               | 16                                                            | 240                                                         |
|                                               |            | 360V (-%10)   | 410A           |                                                                   |                                                               |                                                             |
| EVC03-DC<br>HP240**<br>( sıvı soğutmasız)     | 240kW      | 400V (nom.)   | 370A           | 240                                                               | 16                                                            | 240                                                         |
|                                               |            | 360V (-%10)   | 410A           |                                                                   |                                                               |                                                             |

**NOT!!!** : 160 kW'lık kurulumlarda ürünün 240 kW'a yükseltilmesi planlanıyorsa, altyapı kurulumunun yukarıdaki 240 kW güç tablosu değerlerine göre yapılması gerekmektedir.

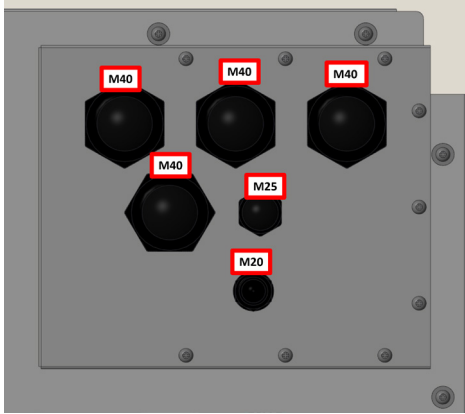


**NOT !!** : Resimde verilen montaj plakası ve rakorlar, 240 kW güce göre fabrika çıkışlıdır. Tesisatlarda tercih edilecek ürün gücüne göre, kablo kesitine bağlı montaj plakası revizyonları müşteri sorumluluğundadır.

## 2 - AÇIKLAMA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model Adı</b> | <p><b>EVC3-HP Serisi (İsim Kodlaması: EVC03-HP*****)</b></p> <p>1. Yıldız (*) : Anma Gücü<br/> 160 : 160 kW DC Güç Çıkışı (Yükseltilebilir)<br/> 240 : 240 kW DC Güç Çıkışı</p> <p>2. Yıldız (*) : DC çıkış kombinasyonu 1<br/> C : CCS Çıkışı (Sıvı soğutmasız kablo)</p> <p>3. Yıldız (*) : DC çıkış kombinasyonu 2<br/> C : CCS Çıkışı (Sıvı soğutmasız kablo)</p> <p>4. Yıldız (*) :<br/> Boş : DC Ölçer Yok<br/> -EICH : Eichrecht Ölçer</p> <p>5. Yıldız (*) :<br/> VE : Vestel Edition</p> |
| <b>Kabin</b>     | EVC03HP240VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 3 - GENEL BİLGİLER


### 3.1 - ÜRÜN BİLEŞENLERİNİN TANITIMI

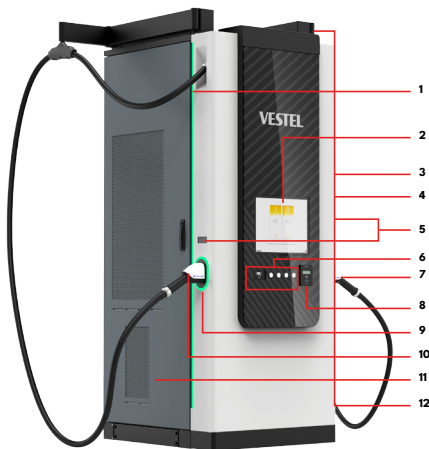

- 1- LED
- 2- Ekran
- 3- Fan, röle ve ana şalter için erişim kapağı
- 4- Acil Stop Butonu (opsiyonel)
- 5- MID Sayaç (opsiyonel)
- 6- RFID okuyucu, butonlar
- 7- DC-CCS çıkış fişi
- 8- Kredi kartı okuyucu (opsiyonel)
- 9- CCS sahte soket
- 10- DC-CCS çıkış fişi
- 11- CTB, PLC kartı ve HMI için erişim kapağı, güç modülleri.
- 12- Kablo yönetimi (opsiyonel)



### 3.2 - ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ ÇİZİMLER

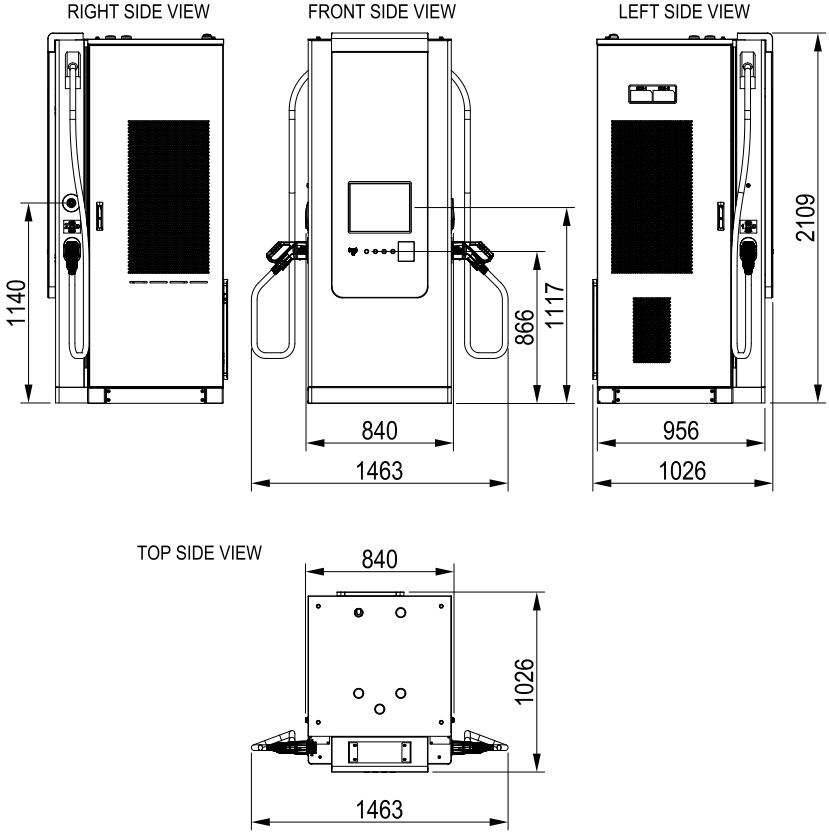

## 4 - GEREKLİ EKİPMAN, ARAÇLAR ve AKSESUARLAR

### 4.1 - TEDARİK EDİLEN MONTAJ EKİPMANLARI ve AKSESUARLARI

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Özel Anahtar M50 x M40    |  |
| M12 Flanşlı Cıvata x4     |  |
| 1 set (x2) Kilit Anahtarı |  |

### 4.2 - ÖNERİLEN EKİPMANLAR ve ARAÇLAR

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Ø20 Matkap Ucu                                                                      | Darbeli Matkap                                                                      | PC                                                                                  | Yıldız Tornavida                                                                    |
|    |    |    |    |
| RJ45 sıkma aleti                                                                    | Cat5e veya cat6 ethernet kablosu                                                    | Anahtar takımı                                                                      | Çekiç                                                                               |
|  |  |  |  |
| M20 Çelik Genleşme Cıvatası x4                                                      | RJ45 Erkek Konnektör                                                                | T25 Tornavida                                                                       | 20 - 200 Nm<br>D: 40mm Y: 43mm                                                      |

## 5 - ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC Koruma sınıfı |                   | Sınıf - I                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Güç Girişi        | Giriş Değeri      | <ul style="list-style-type: none"> <li>400 Vac <math>\pm 10\%</math>, 50/60 Hz, 370A / faz- (160UP/240 kW seçeneği)</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                   | Bağlantı          | 3P - N - PE                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Artık Akım İzleme | 230Vac RCBO 1P+N, Tip A, 30mA-16A (sistem)                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Güç faktörü       | 0.99                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Yeterlik          | 95                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Bekleme Gücü      | < 110W                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CCS Çıkışı        | Maksimum Güç      | <b>160/240kW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 160kW veya 1 x 240kW</li> <li>2 x 80kW veya 2 x 120kW</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                   | Voltaj Aralığı    | 200 – 920 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Maksimum Akım     | <b>160/240kW</b><br>Sıvı soğutmasız kablo varyantları mevcuttur, kapasite düşürme uygulanabilir.<br>300A sürekli, sıvı soğutmasız kablo ile 500A'a kadar <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 160kW veya 1 x 240kW</li> <li>2 x 80kW veya 2 x 120kW</li> </ul> |
|                   | Arayüz Uyumluluğu | IEC 62196-1 / 3<br>IEC 62196-3-1<br>IEC 61851-1 / 23 / 24<br>ISO 15118-1 / 2 / 3<br>DIN 70121                                                                                                                                                                        |

|                     |                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCS Çıkışı          | <b>Maksimum Güç</b>      | <b>160/240kW</b><br>• 1 x 160kW veya 1 x 240kW<br>• 2 x 80kW veya 2 x 120kW                                                                                                                                         |
|                     | <b>Voltaj Aralığı</b>    | 200 – 920 Vdc                                                                                                                                                                                                       |
|                     | <b>Maksimum Akım</b>     | <b>160/240kW</b><br>Sıvı soğutmasız kablo varyantları mevcuttur, kapasite düşürme uygulanabilir.<br>300A sürekli, sıvı soğutmasız kablo ile 500A'a kadar<br>• 1 x 160kW veya 1 x 240kW<br>• 2 x 80kW veya 2 x 120kW |
|                     | <b>Arayüz Uyumluluğu</b> | IEC 62196-1 / 3<br>IEC 62196-3-1<br>IEC 61851-1 / 23 / 24<br>ISO 15118-1 / 2 / 3<br>DIN 70121                                                                                                                       |
| <b>İç Korumalar</b> |                          | Artık akım algılama, İzolasyon izleme, Aşırı akım / Aşırı voltaj / Düşük voltaj / Kısa devre / Aşırı sıcaklık / Darbe Koruma                                                                                        |

## 6 - KULLANICI ARAYÜZÜ VE KİMLİK DOĞRULAMA

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekran</b>                    | 17" Renkli TFT LCD                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kullanıcı Arayüzü</b>        | Dirençli Dokunmatik Ekran                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RFID Okuyucu Modülü</b>      | ISO-14443A/B ve ISO-15693                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ödeme modülü (Opsiyonel)</b> | Temassız Kredi Kartı kiti seçenekleri<br>Kurulum için lütfen aşağıdaki hizmet sağlayıcılarıyla iletişime geçin.<br><a href="https://www.payter.com/contact">https://www.payter.com/contact</a><br><a href="https://www.nayax.com/contact/">https://www.nayax.com/contact/</a> |

## 7 - BAĞLANTI

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LAN Bağlantısı</b>    | Ethernet                                               |
| <b>WLAN Bağlantısı</b>   | 2.4GHz/5GHz: 802.11 a/b/g/n/ac                         |
| <b>Hücresel Bağlantı</b> | GSM 900/1800 UMTS 900/2100<br>LTE Bandı 1/3/7/8/20/28A |
| <b>OCPP Özellikleri</b>  | OCPP 1.6 J                                             |

## 8 - MEKANİK ÖZELLİKLER

|                            |                                                                     |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Malzeme</b>             | Metal Panel                                                         |              |
| <b>Koruma Derecesi</b>     | Giriş Koruması<br>Darbe Koruması                                    | IP55<br>IK10 |
| <b>Soğutma</b>             | Zorunlu Hava Soğutma Fanı                                           |              |
| <b>Kablo Uzunluğu</b>      | CCS: 4.50 m<br>CCS: 4.50 m                                          |              |
| <b>Boyutlar(Ürün)</b>      | 2109 mm (Yükseklik) x 840mm (Genişlik) x 1026 mm (Derinlik)         |              |
| <b>Boyutlar (paketlen)</b> | 2300.0 mm (Yükseklik) x 1000.0 mm (Genişlik) x 1090.0 mm (Derinlik) |              |
| <b>Ağırlık (Ürün)</b>      | 636 kg                                                              |              |
| <b>Ağırlık (paket ile)</b> | 828,5 kg paketli                                                    |              |

## 9 - ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

|                       |           |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çalışma Durumu</b> | Sıcaklık  | -35°C ile +50°C (Kapasite düşürme +40°C ile +50°C arasında uygulanır.)<br>Kredi kartı seçeneği olan ürünlerde -20°C ile +50°C arası |
|                       | Nem       | %5 - %95 (Bağıl nem, yoğuşmasız)                                                                                                    |
|                       | Yükseklik | 0 - 2.000 m                                                                                                                         |
| <b>Saklama Koşulu</b> | Sıcaklık  | -40 °C ile 80 °C                                                                                                                    |
|                       | Nem       | %5 - %95 (bağıl nem, yoğuşmasız)                                                                                                    |

Ürün soğuk bir ortamda ( $t < -20^{\circ}\text{C}$ ) enerjiziz tutulursa, akım çekilmeden önce belirli bir süre ısınmasına izin verilmelidir.

## 10 - ŞARJ İSTASYONUNUN KURULUMU

Ürün içerisindeki vidaların ASTM B117 Metodu kapsamında 240 saati aşan Tuz Sis testine tabi tutulması önerilmektedir. Ürün dışında kalan vidaların 720 saati aşmaması tavsiye edilir.



**UYARI :** ELEKTRİK ÇARPMASI VE YARALANMA RİSKİ. HERHANGİ BİR KURULUM ADIMI ÖNCESİNDE ŞARJ İSTASYONUNUN ANA GÜCÜNÜ KAPATIN.



**UYARI:** KİŞİSEL YARALANMALARI ÖNLEMEK VEYA ŞARJ İSTASYONUNA ZARAR VERMEK İÇİN KURULUM ALANININ UYGUN OLDUĞUNDAN VE ZEMİNİN ŞARJ İSTASYONUNUN AĞIRLIĞINI TAŞIYABİLECEĞİNDEN EMİN OLUN.


## 10.1 - ŞARJ İSTASYONUNU AÇIN

Şarj istasyonunu aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi ambalajından çıkarın.


Ön ve üst kapakların şekillerde gösterildiği gibi işaretlendiğine dikkat edin.




Adım.1

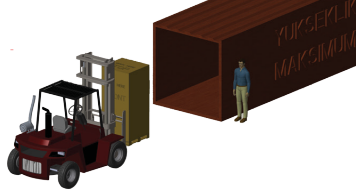


Adım.2

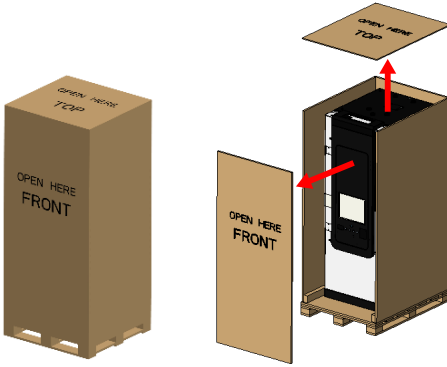


Adım.3

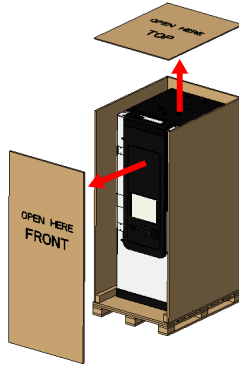


Adım.4



Adım.5

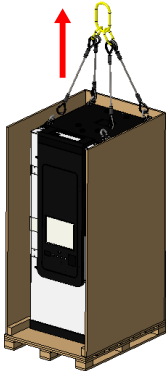

Adım.6

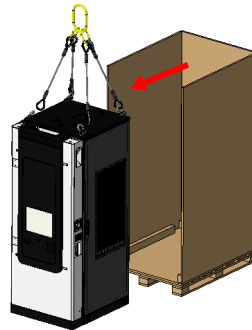


Adım.7

*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

## 10.2 - TEMEL, HİZALAMA VE YERLEŞTİRME

Beton temel ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:


### BETON TEMEL

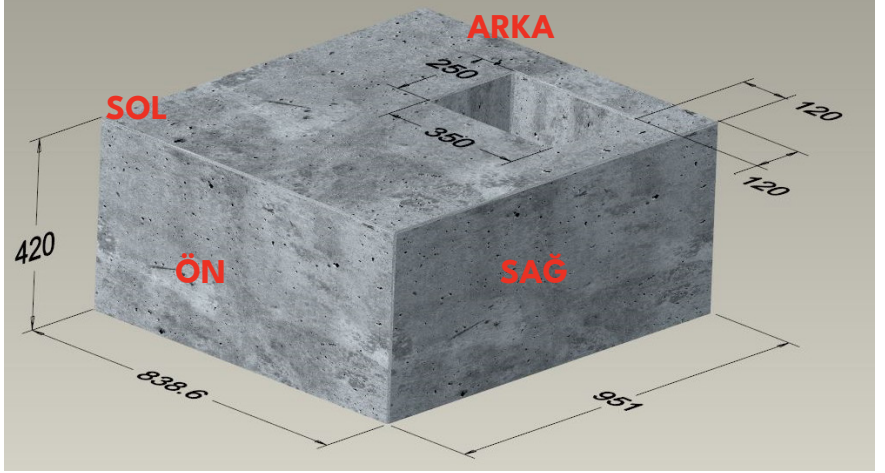


1. Şekilde gösterilen beton temel ölçülerine göre zemine bir temel çukuru kazın.
2. Montaj için cihazın sağ, sol ve arka tarafından en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır.
3. Ana beslemeden (3P+N+PE ve Haberleşme) gelen kablolar için beton temel üzerinde yukarıdan aşağıya doğru dikdörtgen delik açın. Ölçüler ve beton temel üzerindeki konumu Şekil'de gösterilmiştir.
4. Kablo kanalını beton temel üzerine yapın. Ana beslemeden gelen yöne göre 4 adet kablo kanalı seçeneği bulunmaktadır. Kablo kanalı beton temelin sağ (A), sol (C), ön (B) ve arka (D) taraflarından birinde olabilir. Bu 4 seçenek için; Kablo kanalının konumu ve çapı Şekil'de gösterilmiştir.
5. Temelin üst yüzeyinin yerden en az 20 cm yukarıda olması gerekmektedir.



## ÖN ARKA GÖRÜNÜM

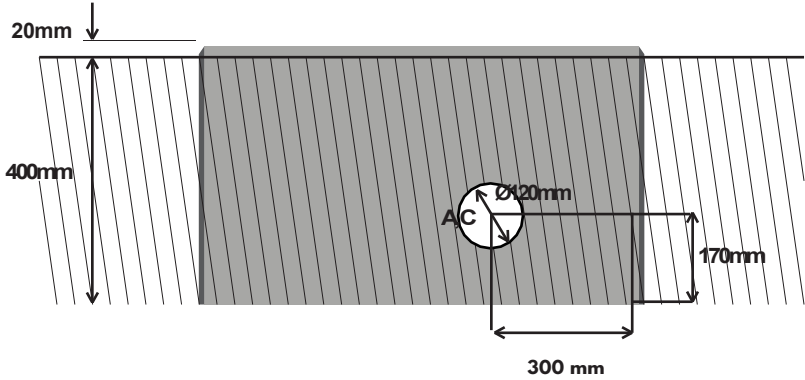


## SOL SAĞ GÖRÜNÜM

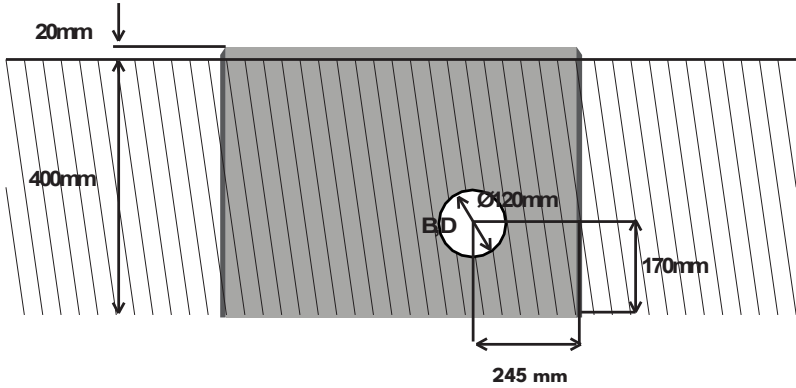


(A,B,C ve D kablo kanallarının tüm seçenekleri gösterilmiştir)

6. Ürünün sağ yan kapağını, üzerindeki anahtarları kullanarak kulpu geniş açıyla saat yönünün tersine çevirerek açın.
7. Kabin içinde kablo montajı için temel üstünde 80 cm kablo uzunluğu bulunmalıdır. Aşağıdaki şekil.
8. Aşağıdaki şekilde gösterilen ölçülerde beton temel üzerine 4 adet delik açın ve bu deliklere aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi M20x170 mm genleşme civatasını çakın.
9. Alt taraftaki (sol ve sağ) plakaları sökerek çıkarın.

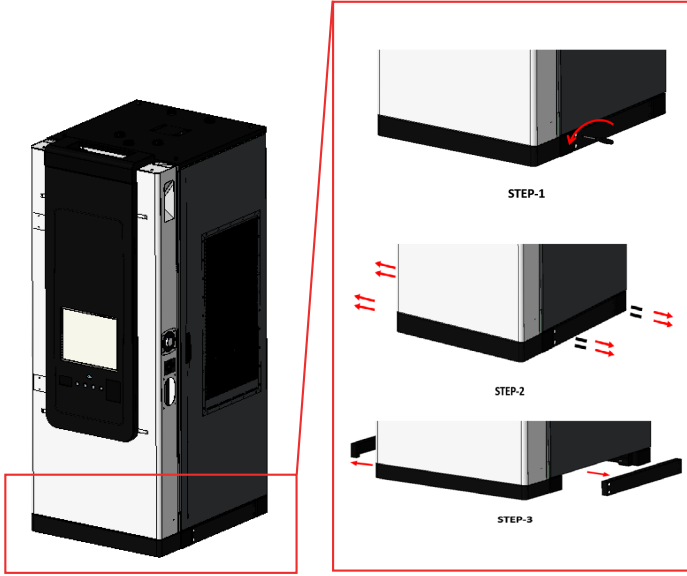

*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

**10.** Şarj istasyonunu kaldırma halkalı cıvataları kullanarak kaldırın ve şarj cihazının taban delikleri aşağıdaki şekilde gösterilen genişleme cıvatalarıyla hizalanacak şekilde istasyonu beton temele yerleştirin. Genleşme cıvatalarını somunlarla sıkın. Aşağıdaki şekilde kullanılan genişleme cıvatalarının tipleri gösterilmiştir.

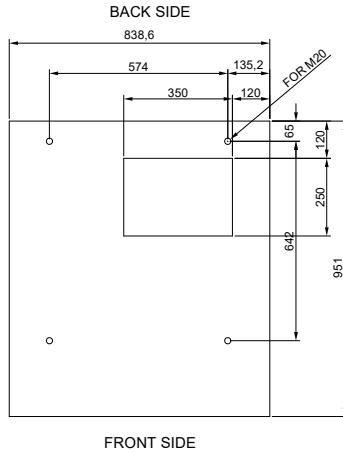




M20




Adım.1



Adım.2




Adım.3

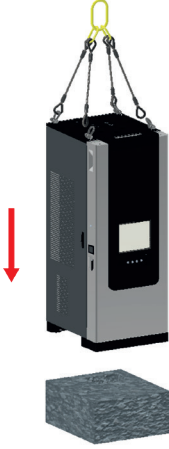

Adım.1




Adım.2



*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

11. Şarj istasyonunu yerleştirdikten sonra halka cıvataları çıkarın. Cıvataları rondela ile kapatın.

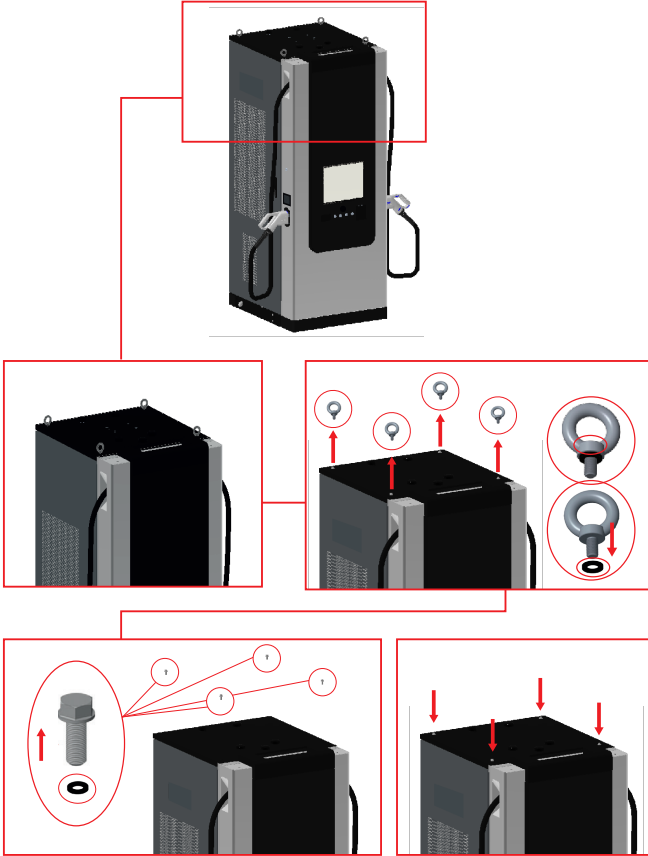


*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

“Kablo Montajı” adımlarını izleyerek devam edebilirsiniz.

### 10.3 - YAN KAPAKLARIN AÇILMASI

Yan kapağı açmak için verilen anahtarı kullanın.

Sapı hafifçe yukarı çekin. Şarj istasyonunun arka tarafındaki kolu geniş açıyla çevirin.

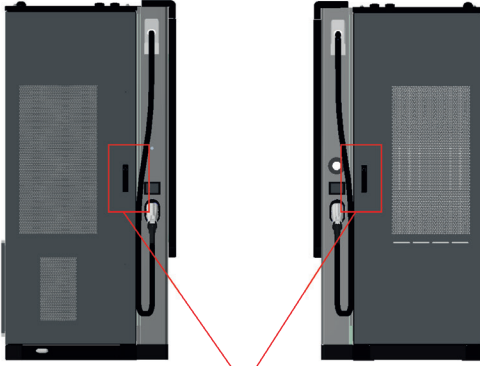

Adım.1



Adım.2



Adım.3



Adım.4



Adım.5



Adım.6



*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

## 10.4 - KABLO MONTAJI


### 10.4.1 - YAN KAPAĞIN AÇILMASI VE KABLO BAĞLANTISI

1- Ürünün sağ yan kapağını, üzerindeki anahtarları kullanarak kulpu geniş açıyla saat yönünün tersine çevirerek açınız.


2- Sağ alt köşedeki AC Şebeke kablosunu örten vidaları ve izolotör plakasını çıkarın.

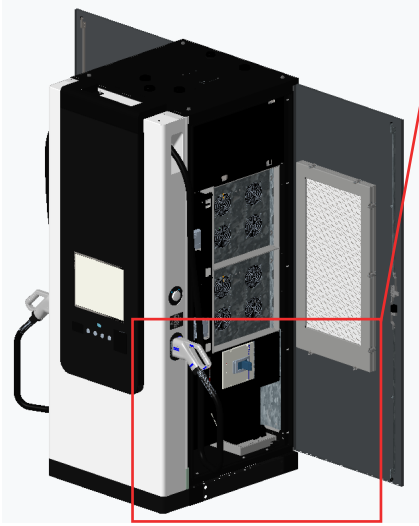

Adım 1



Adım 2



Adım 3

*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*

#### Sıkma pabuçu pozisyonları:

240mm kablo için L1, L2, L3, PE sıkma pabuçları, 16mm kablo için ise Notr seçilmiştir.


Kablo rakoru somunları sızdırmazlık standartlarına uygun 240mm kablo kesitlerine uyumludur.

Bu yapı, düşük elastikiyete sahip kabloların sıkıştırılabilir olarak monte edilebilmesi için tasarlanmıştır.

Şekilde görüldüğü gibi bara üzerindeki pabuçlar. Bu nedenle kablo rakorlarının merkez noktaları ve

Sıkma pabuçları şekilde gösterildiği gibi aynı eksen (z ekseni) hizalanmıştır. Kurulum zorunludur

Şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

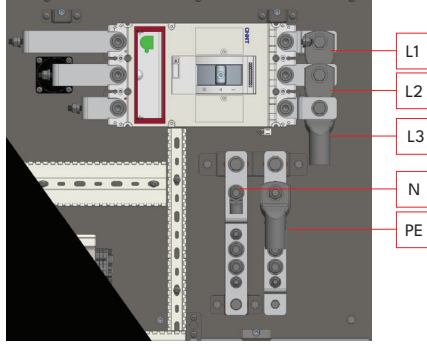

### Kablo rakoru somunları ve sıkma pabuçlarının temas yüzeyi:

Şekilde sıkma pabuçları ile kablo rakorlarının yüzey teması kahverengi renkle gösterilmiştir. Sıkma pabuçlarının montaj yüzeyi, 240mm kablo kesitine uygun sıkma pabucu veri sayfasında belirtilen yüzey verilerinin %92'sine karşılık gelmektedir.



**M10 SKP**

**Kabloları şarj istasyonunun alt kısmındaki kablo rakorlarından geçirin.**



**AC Şebeke kablolarını bağlayın. Öncelikle “Hat PE” kablosunu, ardından “Hat N” kablosunu ve son olarak üç fazlı kabloları (“Hat 1”, “Hat 2”, “Hat 3”) aşağıda gösterildiği gibi bağlayın:**

**Faz sırası saat yönünün tersinedir.**

**5-** Ayarlanabilir bir anahtar kullanarak kablo rakorlarını sıkın. (25Nm)

### 10.4.2 - SIM KART BAĞLANTISI

Görmek “Yan kapakların açılması” bölümüne gidin ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Mikro SIM kartı hücresel modül SIM kart yuvasına takın.

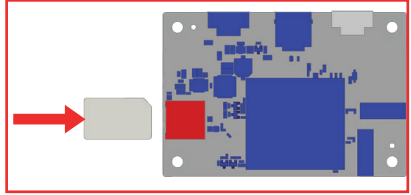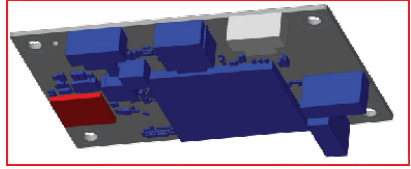

*Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.*




## 10.5 - DEVREYE ALMA

### 10.5.1 - OCPP'Yİ ETHERNET ÜZERİNDEN BAĞLAMA

Cihazınızı kablo üzerinden internete bağlayıp gerekli ayarlamaları yapabilmek için öncelikle ethernet kablosunu hazırlamalı ve bu kabloyu cihaz üzerinde olması gereken yerlere takmalısınız.

Ürünün DHCP portuna bağlantı yapmak için, ön paneli size bakacak şekilde ürünün sağ kapağını açınız. Bağlanacak Ethernet kablosu, gösterilen şekilde kablo rakorundan geçirilerek ilgili porta bağlanabilir.


Ethernet kablosunu kablo rakorundan geçirin. Ethernet kablosunu RJ45 terminaliyle sonlandırın ve kabloyu aşağıda gösterildiği gibi Ethernet portuna bağlayın.

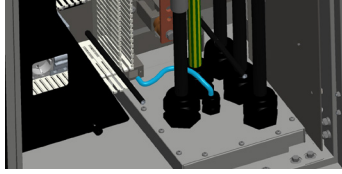

### 10.5.2 - HMI KARTIYLA BİLGİSAYARI AYNI AĞA BAĞLAMA

Web Config UI'ye erişebilmek için öncelikle bilgisayarınızı ve EV şarj cihazınızı aynı ethernet anahtarına bağlamanız veya EV şarj cihazınızı doğrudan bilgisayarınıza bağlamanız gerekmektedir.

Ethernet switch'e bağlantı yapmak için, ön paneli size bakacak şekilde ürünün sol kapağını açın.

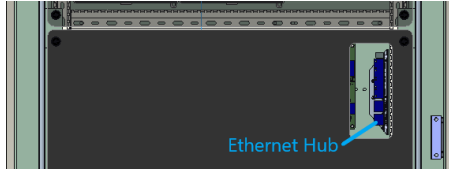

Şarj istasyonunu açın. HMI kartının varsayılan IP adresi 192.168.0.10'dur. Bu nedenle HMI kartınızla aynı ağda bulunan bilgisayarınıza statik IP vermeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınıza 192.168.0.0/254 ağında statik IP adresi atamalısınız, bu da IP adresinizin 192.168.0.1 ile 192.168.0.254 arasında bir aralıkta olması gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, 192.168.0.11'i bilgisayarınıza statik IP olarak ayarlayabilirsiniz.

### 10.5.3 - TARAYICI İLE WEB YAPILANDIRMA ARAYÜZÜNÜN AÇILMASI

Web tarayıcınızı açın ve HMI kartınızın IP adresi olan 192.168.0.10 yazın.


Tarayıcınızda giriş sayfasını göreceksiniz;

Her ürünün fabrika konfigürasyonunda kullanıcı adı ve şifresi ayarlanmıştır.

Bu bölümde etikette basılı olan yapılandırma bilgilerini girerek Web yapılandırma arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri aşağıda gösterildiği gibi Hızlı Başlangıç Kılavuzuna yapıştırılan etikette yer almaktadır.

Sadece ilk girişinizde şifrenizi değiştirmek zorunda kalacaksınız.

Şifrenizi WEBUI giriş sayfasındaki Şifre Değiştir butonundan veya Sistem Bakımı sekmesindeki Yönetim Şifresi bölümünden değiştirebilirsiniz.

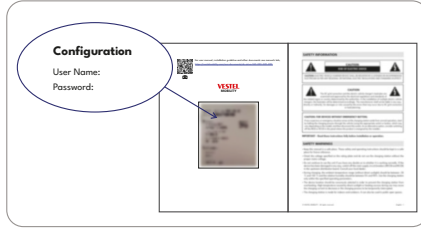

**Görsel temsili sunulmuştur.**

#### Şifre değiştir:

“Şifre Değiştir” butonuna tıkladığınızda Şifre Değiştirme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Şifreniz en az 12 en fazla 32 karakter uzunluğunda olmalı ve en az iki büyük harf, iki küçük harf, iki rakam ve iki özel karakter içermelidir.

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi iki kez yazdıktan sonra, yeni şifrenizle giriş yapmak için tekrar giriş sayfasına yönlendirileceksiniz.

CHANGE PASSWORD

Your password must be minimum 12, maximum 32 characters and it contains at least two uppercase letters, two lower case letters, two number digits and two special characters.

User Name:

Current password:

New password:

Confirm new password:

SUBMIT

[Back to Login](#)

## 10.5.4 - WEB YAPILANDIRMA ARAYÜZÜ

Sayfanın sağ üst köşesindeki butonları kullanarak web yapılandırma arayüzü dilini değiştirebilir ve web yapılandırma arayüzünden çıkış yapabilirsiniz.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ANA SAYFA</b></p> | <p>Ana sayfa, EVC cihazının temel sistem bilgileri ve bağlantı durumu hakkında genel bir bakış sağlar. Aşağıda görüntülenen her parametrenin açıklamaları yer almaktadır:</p> <p><b>CP Seri Numarası:</b> Cihazın benzersiz seri numarası. Cihaz kimlik doğrulaması ve uzaktan yönetim için kullanılır.</p> <p><b>HMI Yazılım Sürümü:</b> Cihazın dokunmatik ekran arayüzünü çalıştıran akıllı tahtanın (HMI) yazılım versiyonu.</p> <p><b>Power Board Yazılım Sürümü:</b> Cihazın güç yönetimini ve şarj işlemlerini kontrol eden yazılım versiyonu.</p> <p><b>PLC Yazılım Sürümü:</b> Güç hattı haberleşme kartının yazılım versiyonu.</p> <p><b>VCR Yazılım Sürümü:</b> VCR (Gerilim Akım Direnci) kartının yazılım versiyonu.</p> <p><b>HPC Yazılım Sürümü:</b> EV şarj sisteminde kullanılan HPC (Yüksek Güçlü Şarj Cihazı) kontrol kartının yazılım versiyonu.</p> <p><b>OCPP Yazılım Sürümü:</b> Şarj şebekesi yönetim sistemiyle haberleşmeyi sağlayan Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) yazılımının versiyonu.</p> <p><b>Cihaz açıldıktan Sonra Geçen Süre:</b> Cihazın en son açılmasından bu yana geçen toplam süre (saat, dakika ve saniye olarak). Çalışma süresini izleme ve performans izleme için kullanışlıdır.</p> <p><b>Bağlantı Arayüzü:</b> Cihazın kullandığı mevcut iletişim yöntemi. Ethernet, WLAN (Wi-Fi) veya Hücresel olabilir.</p> <p><b>OCPP Aygıt Kimliği:</b> Cihazın OCPP sunucusuyla iletişim kurarken kullandığı benzersiz tanımlama numarası.</p> <p><b>Bağlayıcı Kimliği 1 Durumu:</b> Şarj Konnektörü 1'in mevcut durumu (örneğin, Mevcut, Takılı, Şarj Oluyor, Arızalı).</p> <p><b>Bağlayıcı Kimliği 2 Durumu:</b> Şarj Konnektörü 2'nin mevcut durumu (örneğin, Mevcut, Takılı, Şarj Oluyor, Arızalı).</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.5.4.1 - GENEL AYARLAR

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsayılan Arayüz Dilleri</b>       | HMI ekran dili ve web arayüz dili genel ayarlar sayfasından seçilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ekran Ayarları</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statik</b> - Parlaklığı/dış aydınlatmayı sabit bir seviyeye ayarlayın, seçenekler arasında Düşük/Orta/Yüksek bulunur</li> <li>• <b>Sensör Tabanlı</b> - Ekran parlaklığı, verilen sensör değeri eşiklerine göre değiştirilir.</li> <li>• <b>Etkin Olmayan Modda Parlaklık Azaltma</b> - Ekran kullanılmadığında otomatik parlaklık azaltmayı ayarlar. Bu seçenek etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.</li> <li>• <b>Minimum Parlaklık Değeri</b> - Etkin olmayan mod için minimum parlaklığı tanımlar.</li> <li>• <b>Şarj Noktası Kimliğini Göster</b> - Şarj noktası kimliğini ekranda görüntüler (etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir).</li> </ul> |
| <b>Logoyu Görüntüle (İsteğe Bağlı)</b> | Kullanıcı, uygulama arayüzünde görüntülenecek sol ve sağ logoları yükleyebilir ve bir geçiş düğmesini kullanarak bunların görünürlüğüünü değiştirebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eğim Eşiği</b>                      | Kullanıcı eğim eşiğini açı olarak değiştirebilir. Eğim eşiği açı olarak tüm açılar için varsayılan olarak 30 olarak ayarlanmıştır.<br>Eğim Eşiği Aralığı: 12 - 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ekran QR Kodu</b>                   | Kullanıcı, cihaz üzerindeki her konnektör için QR Kod Ayarlarını güncelleyebilir. QR Kodu etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir ve etkinleştirilirse QR Kod Dizisi için sınırlayıcı bir değer ayarlanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Müşteri Hizmetleri Numarası</b>     | Müşteri hizmetleri numarasına WEB UI ekranından ulaşabilirsiniz. Ekranda görüntülenmesini etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zaman dilimi</b>                    | Kullanıcı zaman dilimini ayarlayabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 10.5.4.2 - OCPP AYARLARI

OCPP bağlantısı için gerekli ayarlar (OCPP bağlantısını aktif etme ve devre dışı bırakma, bağlantı adresini girme, şarj istasyonu ID girme vb.) bu sayfadan yapılmaktadır.

##### Yeni Bir RFID Kart Ekleme

Arayüzdeki OCPP Ayarları sekmesinde bulunan **Yetkilendirme Modu** açılır menüsünden **Beyaz Liste ile Yetkilendir (Authorize with Whitelist)** seçeneğini seçin.

**Yerel RFID Listesini Yönet** bölümünde, yetkilendirmek istediğiniz RFID kartının tanımlayıcı kodunu metin alanına girin.

Girdikten sonra, **Ekle** düğmesine tıklayarak kartı listeye dahil edin.

Değişiklikleri uygulamak için **Kaydet** düğmesine basın.

Güncellenmenin geçerli olması için bir **Donanım Sıfırlaması (Hard Reset)** yapılması gerekir.

Bu işlem sırasında bir onay penceresi belirecektir – işlemi onaylamak için **Onayla** seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

Ürün yeniden başladıktan sonra, aynı yapılandırma sayfasına dönün ve yeni eklenen kartın **RFID listesinde** görüldüğünü doğrulayın.

### 10.5.4.3 - AĞ ARAYÜZLERİ

Bu sayfada üç tip ağ arayüzü bulunmaktadır; Hücresel, Ethernet, Wi-Fi.  
Etkinleştirmek istiyorsanız arayüz modlarını “Etkin” olarak seçin.  
Tüm boşlukları uygun formatlarda doldurmalısınız.

### 10.5.4.4 - GÜÇ YÖNETİMİ




|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DC Çıkış Yapılandırması</b>     | DC Çıkış Yapılandırması (kullanımdan kaldırıldı - Model Kodu olarak yeniden adlandırılacak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Şarj Noktası Maksimum Güç</b>   | Maksimum Güç değeri, şarj istasyonundan elde edilebilecek maksimum çıkış gücünü ayarlamak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Arızaya Karşı Güvenli Güç</b>   | Fail Safe Güç Sınırlama özelliği, OCPP Sunucusu bağlantısı kesildiğinde istasyon çıkış gücünü sınırlamak için kullanılır.<br>Özellik etkinleştirildiğinde kullanıcı çıkış gücü değerini ayarlayabilir. Varsayılan değer 10 kW'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Güç Modülü Yapılandırmaları</b> | DC güç paylaşımı etkin seçeneği, CPO'nun güç modülleri için güç paylaşımının etkin olup olmayacağına karar vermesine olanak sağlamak için kullanılır. Örnek: 2 adet 30 kW güç modülüne sahip 60 kW'lık bir ürün için, DC Güç Paylaşımı Etkin seçeneği True olarak ayarlanırsa, maksimum 30 kW çıkışta şarj için 2 konnektör kullanılabilir. Eğer False olarak ayarlanırsa, sadece 1 konnektör şarj için kullanılabilir olacak ve konnektörlerden biri şarj durumundayken diğer konnektör durumu Unavailable olarak ayarlanacaktır. |
| <b>Bağlayıcı Ayarları</b>          | Konnektör tipi ve buna karşılık gelen maksimum çıkış gücü Konnektör Ayarları menüsünde görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 10.5.4.5 - SİSTEM BAKIMI


|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Log Dosyaları</b>                          | Cihaza ait logları bu bölümden indirebilirsiniz.                                              |
| <b>Yazılım Güncellemeleri</b>                 | Cihazın firmware dosyası yüklenip güncellenebilir.                                            |
| <b>Yapılandırma Yedekleme ve Geri Yükleme</b> | Cihaza ait konfigürasyonlar bu sekmeden yedeklenebilir ve geri yüklenebilir.                  |
| <b>Sistem sıfırlama</b>                       | Donanımsal ve yazılımsal sıfırlama işlemlerini gerçekleştirmek için bu bölüme geçebilirsiniz. |
| <b>Yönetim Şifresi</b>                        | Yönetici şifresi bu sekmeden değiştirilebilir.                                                |
| <b>Fabrika Varsayılan Yapılandırması</b>      | Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.                                            |

## 10.6 - KAPAĞI KAPATIN

1. Alt (sol ve sağ) yan plakaları tekrar yerine takın ve civataları sıkın.
2. Tüm kabloların ve fişlerin hasarlı olmadığından emin olun.
3. AC Şebeke kablosunu kaplayan izolatör plakasının vidalarını yerleştirin ve sıkın.



4. MCCB'yi açın.

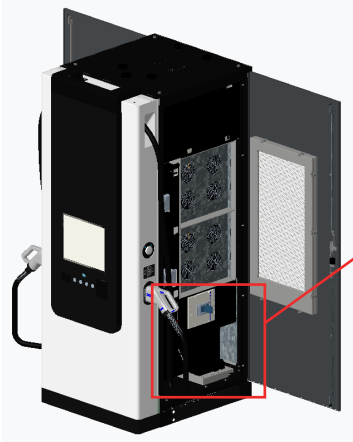

**Tüm ürün görselleri temsili olarak verilmiştir.**

5. Soğutma ünitesindeki soğutma sıvısı seviyesinin kontrolü.  
(Sadece Sıvı Soğutmalı kablo donanımlı modeller için geçerlidir) (Opsiyonel)
6. Ürünün sağ yan kapağını, “Yan kapakların açılması” bölümünde gösterildiği gibi, ürünle birlikte verilen anahtarları kullanarak kolu geniş açıyla saat yönünde çevirerek kapatın.

## 11 - PERİYODİK BAKIM LİSTESİ

|                                      | Bakım Süresi (yıl) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                      | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hava filtreleri                      | R                  | R | R | R | R | R | R | R | R | R  |
| Fişler                               | I                  | I | I | I | I | I | I | I | I | I  |
| Ekran                                | C                  | C | C | C | C | C | C | C | C | C  |
| Dağıtım elemanları (MCCB, MCB RCCB). | T                  | T | T | T | T | T | T | T | T | T  |
| AC giriş terminalleri                | T                  | T | T | T | T | T | T | T | T | T  |
| Fan                                  | I                  | I | I | I | I | I | I | I | I | I  |
| DC röle terminalleri                 | T                  | T | T | T | T | T | T | T | T | T  |
| DC çıkış kablosu ve terminalleri     | T                  | T | T | T | T | T | T | T | T | T  |
| Kabin                                | C                  | C | C | C | C | C | C | C | C | C  |
| Topraklama direnci                   | M                  | M | M | M | M | M | M | M | M | M  |

C : Temizleyin

I Denetleyin (gerekirse kontrol edin, onaylayın, temizleyin, sıkın veya değiştirin)

M : Ölçün

T Sıkın

R Gözden geçirin

### Hava filtreleri

Hava filtreleri bakım sırasında her yıl değiştirilmelidir.

### Fişler

Bakım sırasında tüm fişler kontrol edilmelidir. Eğer fiş kırılmış veya çatlamışsa, değiştirilmesi gerekir. Ayrıca, tüm fişlerle bir şarj denemesi yapılmalıdır.

### Ekran

Bakıma giderken dokunmatik ekrana basılarak ekran kontrol edilmelidir. Ekrandaki tüm fonksiyonlara basılarak kontrol edilebilmektedir. Ekranın dokunmatik özelliğinde sorun yoksa ekran temizlenmelidir.

Dağıtım elemanları (MCCB, MCB RCCB).

Bakıma giderken dağıtım elemanları (MCCB, MCB RCCB) kontrol edilmeli ve sıkılmalıdır. Bu, 2 Nm torklu bir tornavida ile sıkılabilir.

### AC giriş terminalleri

Bakıma giderken AC giriş terminalleri kontrol edilmeli ve sıkılmalıdır. Metrik 8 civatalar için 8 Nm ve metrik 10 civatalar için 10 Nm ile sıkılmalıdır.

**Fan**

Bakıma giderken fanlar kontrol edilmelidir. Herhangi bir kırılma veya hasar durumunda, hasarlı fan değiştirilmelidir. Fanlarda bir sorun yoksa, bir şarj denemesi yapılmalıdır. Bu şarj sırasında fanların döndüğü kontrol edilmelidir.

**DC röle terminalleri**

Bakıma giderken, DC röle terminalleri kontrol edilmeli ve sıkılmalıdır. Sıkma işlemi 6,5 Nm ile uygulanmalıdır.

**DC çıkış kablosu ve terminalleri**

Bakıma giderken DC çıkış kablosu ve terminali kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

**Kabin**

Bakıma giderken dış kabinin temizlenmesi gerekir.

**Topraklama direnci**

Bakıma giderken, meger ile ölçüm yapar gibi bir mekanizma kurulmalıdır. Kazıklar çakıldıktan sonra iki kazık arasındaki gerilimin 1V'dan az olması gerekir.



## 12 - KABLOSUZ LAN VERİCİ ÖZELLİKLERİ

| Frekans Aralıkları              | Maksimum Çıkış Gücü |
|---------------------------------|---------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW            |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW (*)        |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW (*)        |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW (*)        |

(\*) Ukrayna için '< 100 mW'

### **Ülke Kısıtlamaları**

Bu Kablosuz LAN ekipmanı, tüm AB ülkelerinde, Birleşik Krallık'ta ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya Birleşik Krallık direktiflerini izleyen diğer ülkelerde) ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. 5.15 – 5.35 GHz bandında yalnızca tüm AB ülkelerinde, Birleşik Krallık'ta ve Kuzey İrlanda'da (ve ilgili AB ve/veya Birleşik Krallık direktiflerini izleyen diğer ülkelerde) kapalı alanlarda kullanım kısıtlaması vardır. Kamuya açık kullanım, ilgili hizmet sağlayıcının genel iznine tabidir.

| Ülke              | Kısıtlama                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Rusya Federasyonu | Sadece iç mekanda kullanılabilir                    |
| İsrail            | Yalnızca 5180 MHz-5320 MHz aralığı için 5 GHz bandı |

Herhangi bir ülkenin gereklilikleri her an değişebilir. Kullanıcıların, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz LAN'lar için ulusal yönetmeliklerinin güncel durumu hakkında yerel yetkililerle görüşmeleri önerilir.

İşbu belge ile, Vestel Mobilite SAN. VE TİC. A.Ş., EVC tipi radyo ekipman ürününün 2014/53/EU Direktifi ve 2017 Radyo Ekipman Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: [doc.vosshub.com](http://doc.vosshub.com).

# VESTEL

## MOBILITY

**VESTEL MOBİLİTE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE SERBEST BÖLGE ŞUBESİ**



Zafer SB Mah. Ayfer Sok. No:22 İç Kapı No:1 Gaziemir, İzmir/ TÜRKİYE

Telefon (pbx) : 90 (232) 251 72 90 Fax : 90 (232) 251 73 13

Gaziemir V.D. : 837 001 0241